

ООО "Уралвод" 4
Гоголе 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/04/16г.-24/05/16г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0
Договорные расходы: _____
M сет. воды= _____ Т.сут Мпвс= _____
Тхв= 0.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 8.20 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
G обр max= 8.20 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч

Заводской номер 00144937 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФЛ=3 ТЗ=0 КС=0хВА6Е ПО 2.7


Дата	t1	t2	dt	°C	°C	M1	M2	M3	Т	Т	Мг	Р1	Р2	Qo	Гкал	Гкал	ч	ч	ВНР	ВОС	НС	Н.С.
25/04/16	163.73	45.82	17.91	132.89	130.67	128.64	127.17	3.50	3.50	3.60	3.60	3.90	3.60	2.496	0.224	24	0					
26/04/16	163.54	45.77	17.77	132.35	130.11	128.85	127.37	2.74	3.90	3.60	2.434	0.173	24	0								
27/04/16	163.46	45.64	17.82	132.81	130.62	128.48	126.95	3.67	3.90	3.60	2.493	0.233	24	0								
28/04/16	163.54	45.87	17.67	131.56	129.36	127.65	126.20	3.16	3.90	3.60	2.429	0.202	24	0								
29/04/16	163.76	46.21	17.55	132.99	130.77	129.01	127.46	3.31	3.90	3.60	2.445	0.213	24	0								
30/04/16	163.99	46.36	17.63	134.67	132.22	128.82	127.35	4.87	3.90	3.60	2.553	0.315	24	0								
01/05/16	164.02	46.73	17.29	134.80	132.46	131.72	130.09	2.37	3.90	3.60	2.395	0.151	24	0								
02/05/16	163.81	47.49	16.32	135.01	132.75	131.56	129.80	2.95	3.90	3.60	2.304	0.187	24	0								
03/05/16	163.64	47.73	15.91	136.96	134.64	131.55	129.84	4.80	3.90	3.60	2.367	0.307	24	0								
04/05/16	162.97	48.33	14.64	83.30	82.05	78.86	77.67	4.38	3.90	3.60	1.410	0.275	24	0								
05/05/16	160.89	49.07	11.82	40.90	40.18	37.21	36.66	3.52	3.90	3.60	0.647	0.218	24	0								
06/05/16	160.02	45.35	14.67	27.41	27.00	22.21	21.97	5.03	3.90	3.60	0.626	0.296	24	0								
07/05/16	157.22	37.82	19.40	19.38	19.09	13.68	13.65	5.44	3.90	3.60	0.574	0.314	24	0								
08/05/16	156.53	37.32	19.21	19.43	19.16	13.75	13.73	5.43	3.90	3.60	0.570	0.311	24	0								
09/05/16	157.24	37.76	19.48	19.97	19.69	13.83	13.80	5.89	3.90	3.60	0.606	0.340	24	0								
10/05/16	157.90	39.64	18.26	21.84	21.50	16.57	16.39	5.11	3.90	3.60	0.597	0.299	24	0								
11/05/16	157.60	39.19	18.41	21.55	21.25	16.61	16.43	4.82	3.90	3.60	0.578	0.278	24	0								
12/05/16	157.21	37.57	19.64	20.56	20.28	14.94	14.91	5.37	3.90	3.60	0.601	0.311	24	0								
13/05/16	157.13	37.13	20.00	19.48	19.23	14.86	14.83	4.40	3.90	3.60	0.548	0.251	24	0								
14/05/16	158.09	37.88	20.21	20.93	20.62	15.24	15.22	5.40	3.90	3.60	0.620	0.316	24	0								
15/05/16	157.98	38.30	19.68	23.39	23.05	15.46	15.42	7.63	3.90	3.60	0.744	0.447	24	0								
16/05/16	155.71	38.67	17.04	9.46	9.34	7.16	7.12	2.22	3.90	3.60	0.248	0.117	24	0								
17/05/16	118.46	17.85	0.61	0.46	0.46	0.02	0.02	0.44	3.90	3.60	0.008	0.008	24	0								
18/05/16	135.65	20.17	15.48	8.04	8.02	0.49	0.49	7.53	3.90	3.60	0.277	0.268	24	0								
19/05/16	125.51	17.80	7.71	0.60	0.60	0.16	0.16	0.44	3.90	3.60	0.014	0.014	24	0								
20/05/16	123.90	18.39	5.51	1.40	1.40	1.57	1.57	-0.17	3.90	3.60	0.009	0.002	24	0								
21/05/16	156.23	48.78	7.45	73.72	72.71	69.09	68.17	4.54	3.90	3.60	0.758	0.276	24	0								
22/05/16	163.06	54.93	8.13	74.15	73.00	69.42	68.22	4.78	3.90	3.60	0.855	0.302	24	0								
23/05/16	162.36	54.34	8.02	70.49	69.34	67.23	66.13	3.21	3.90	3.60	0.729	0.198	24	0								
24/05/16	161.74	53.74	8.00	68.73	67.56	64.75	63.70	3.86	3.90	3.60	0.748	0.237	24	0								

Итого: | 1849.23 | 1819.13 | 1719.39 | 1698.49 | 120.64 | | 33.683 | 7.083 | 720 | 0 |

Средние: | 55.90 | 40.92 | 14.98 | | | 3.90 | 3.60 |

Итоговые параметры на 25/05/16г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	M3	Т	Т	Мг	Qo	Гкал	ч	ВНР	ВОС	НС
25/05/16	9287.06	9127.93	8865.70	8764.52	363.41	187.577	22.725	2130						

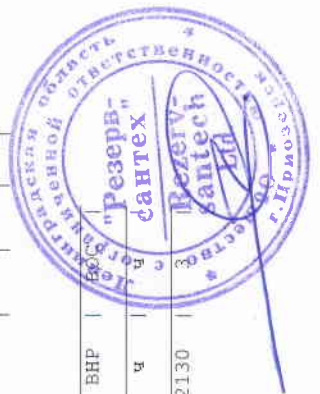

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч